




ガスシステムエアコン

取扱説明書

48-740型, 48-742型, 48-744型, 48-746型
48-741型, 48-743型, 48-745型, 48-747型

保証書付

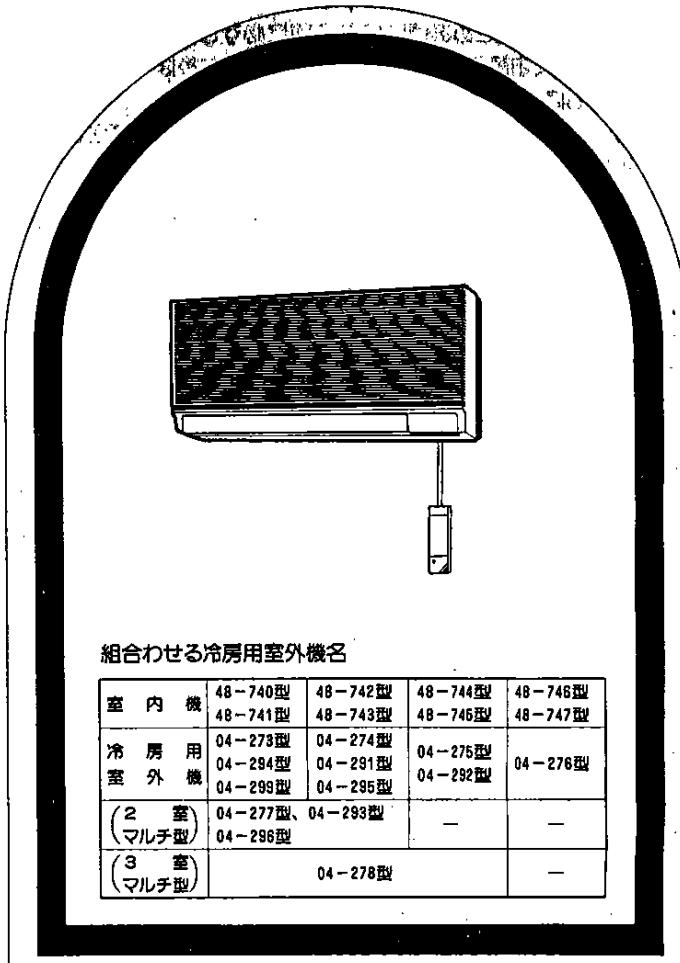

組合わせる冷房用室外機名

室 内 機	48-740型 48-741型	48-742型 48-743型	48-744型 48-745型	48-746型 48-747型
冷 房 用 室 外 機	04-273型 04-294型 04-299型	04-274型 04-291型 04-295型	04-275型 04-292型	04-276型
(2 室) (マルチ型)	04-277型、04-293型 04-296型	—	—	
(3 室) (マルチ型)	04-278型	—		

●ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
なお、ご不明な点がありましたらお買いあげの販売店にお問い合わせください。

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガスシステムエアコンをお買い求めいただきましてありがとうございます。

このエアコンの機能をじゅうぶんに発揮させ効果的にお使いいただくためお使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みください。お読みになつた後は「保証書」とともに大切に保存しておいてください。

万一お使いになっているうちにわからないことがございましたら今一度お読みかえしてください。

もくじ



ページ

□特長とはたらき	1
□必ずお守りください	2
□各部のなまえとはたらき	3
□ご使用方法 ■自動運転のしかた	5
■手動運転のしかた	6
■さわやかセーブ運転のしかた	7
■タイマー運転のしかた	8
■風向調節のしかた	9
■風量切替のしかた	9
□知りたいこと	10
□お手入れのしかた	12
□上手なご使用のしかた	14
□ご使用上のご注意	15
□設置について	16
□修理を依頼される前に	18
□アフターサービス	20
□ガスシステムエアコンのシステム概要	21
□外形寸法図・仕様	23

■特長とはたらき

ガスシステムエアコンは室内機と冷房用室外機および暖房用熱源機を接続することにより空調機としての機能を発揮します。

●特長

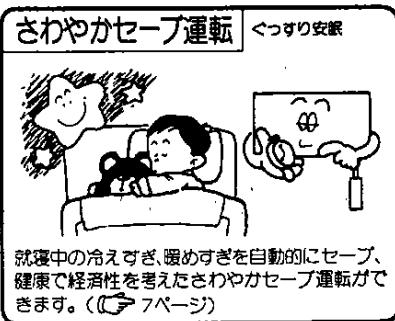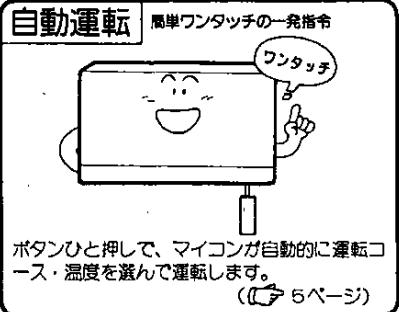


●はたらき




■必ずお守りください

指定された電源以外は接続しないでください

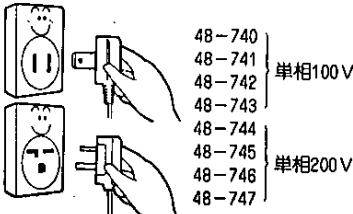


指定以外の電源を使いますと故障や火災の原因になります。

棒などを入れないで




ファンが高速で回転していますので大変危険です。

電源プラグによる停止はしない




電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らず、プラグを持って行ってください。
また、差し込み部がゆるんだりコードがいたむと感電や過熱のもとになります。

ときどき換気を

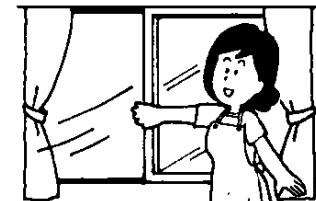

長時間運転するときは換気に注意してください。

風を直接長時間お体に当てない

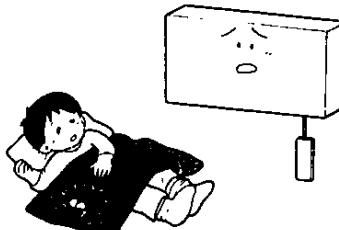


直接長時間当たるとお体によくありません。

暖めすぎ・冷やしすぎにご注意を



乳幼児、お子様、お年寄り、病気の方などいる部屋で使う場合は、周囲の方が注意して温度や風向きを調節してあげてください。

■各部のなまえとはたらき

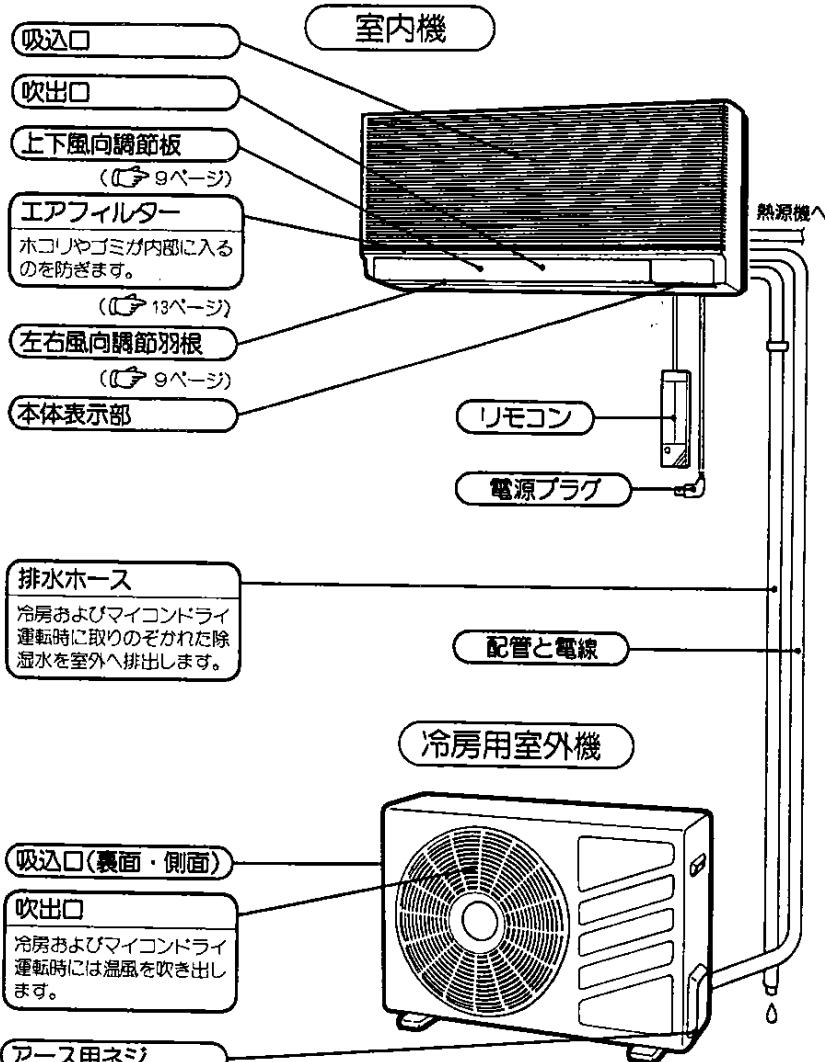

図は48-740型と04-273型の組合せを示しています。


■各部のなまえとはたらき

表示部・操作部の名称とはたらき

本体表示部


タイマーランプ(緑) 運転ランプ(赤)
タイマー 運転

リモコン

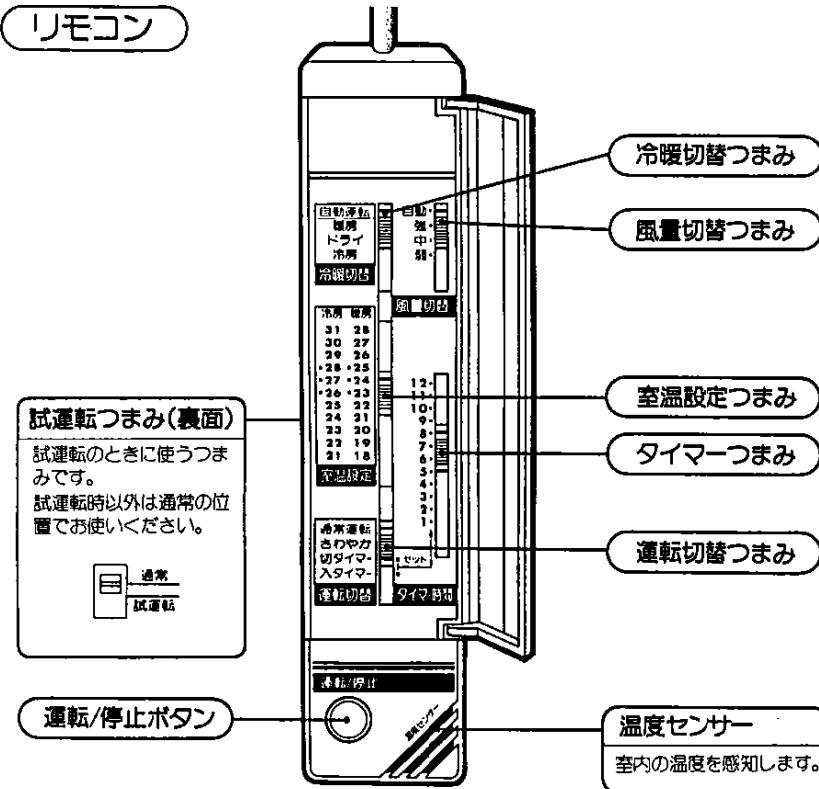

□ ご使用方法 — 自動運転のしかた

運転 / 停止ボタンを押すと、その時の室温を感じて運転コース、温度を自動的に選んで運転します。

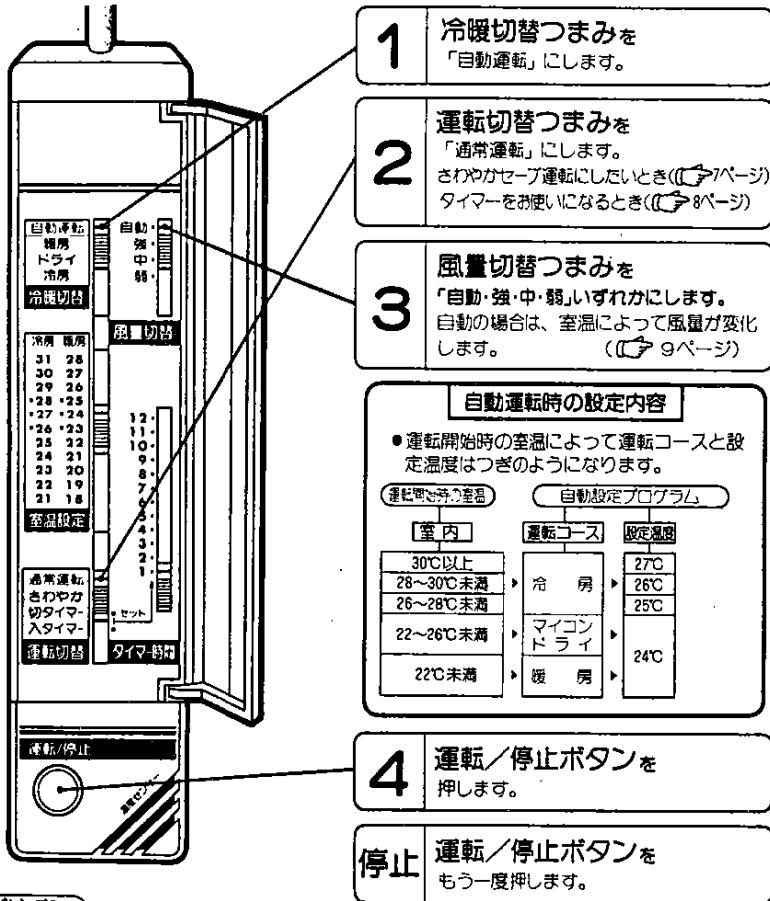

ご注意

- 自動運転の設定内容がご希望に合わないとき、冷暖切替つまみを切り替えて「暖房」「マイコンドライ」「冷房」運転を選んで運転してください。
- 自動運転でセットされた内容は、停止後2時間は記憶しています。


□ ご使用方法 — 手動運転のしかた

自動運転の設定内容がご希望に合わないとき、つぎの方法で運転してください。

寒いとき(冬期) 暖房運転

暑いとき(夏期) 冷房運転

お部屋の湿気をとりたいとき マイコンドライ運転 (☞ 11ページ)

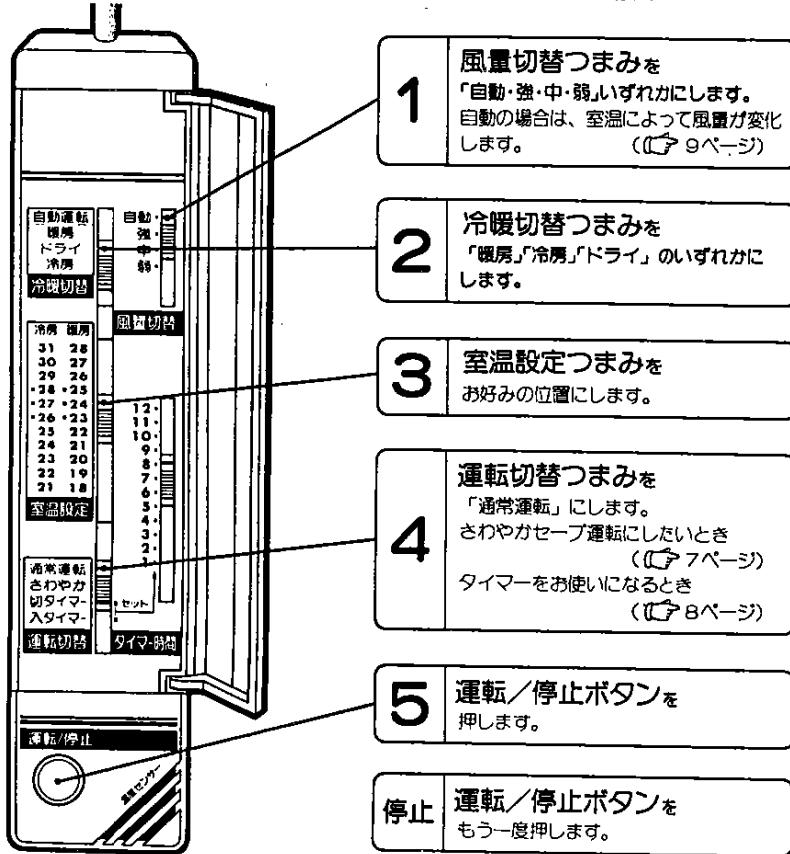


ご注意

- 暖房運転では暖房水温度が上昇すれば自動的に温風が出てきます。
- 冷房、マイコンドライ運転中、室内温度が異常に低いとき、またはエアフィルターの目づまりによって風量が著しく減少したときなど熱交換器が凍結し破損するのを防止するため保護装置により、一時運転が停止することがあります。

■ ご使用方法 — さわやかセーブ運転のしかた


自動的に風量や室温を変えて静かで健康的な眠りをしたいときなどにお使いください。

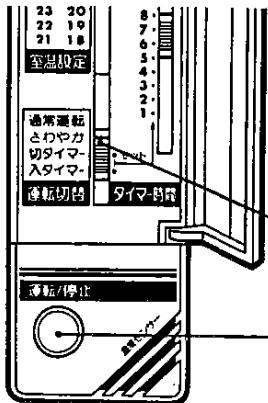

- 1** 冷暖切替つまみ・室温設定つまみ・風量切替つまみをお好みに合わせます。
- 2** 運転切替つまみを「さわやか」にします。
- 3** 運転／停止ボタンを押します。

さわやかセーブ運転について

●設定温度が図のように変わり、おやすみ時の節約運転を行います。

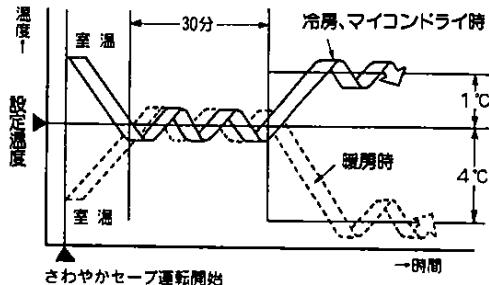

●お部屋の温度が設定温度になると室内ファンは(冷暖共)送風を停止します。


■ ご使用方法 — タイマー運転のしかた

おめざめ前、帰宅前には

入タイマー

エアコンを自動的に運転させます。

- 1** あらかじめお好みの運転をします。
(☞ 5, 6ページ)
- 2** 運転切替つまみを「入タイマー」にします。
- 3** タイマーツマミをお好みの時間に合わせます。

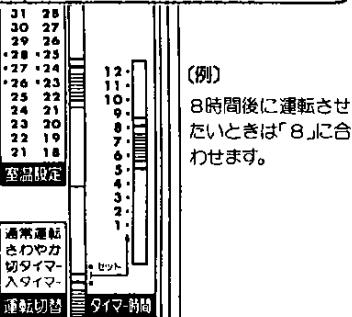

- 4** 運転／停止ボタンはタイマーランプが点灯していないときは押します。(点灯しているときは押す必要がありません)

●タイマー時間は1時間単位で最大12時間まで設定できます。

タイマーの設定時間を途中で変えたいとき


タイマーツマミを動かしてタイマー時間を変更しますと、その時点から変更後の時間でタイマー運転が開始されます。

おやすみ時には

切タイマー

エアコンを自動的に停止させます。

- 1** あらかじめお好みの運転をします。
(☞ 5, 6ページ)
- 2** 運転切替つまみを「切タイマー」にします。
- 3** タイマーツマミをお好みの時間に合わせます。

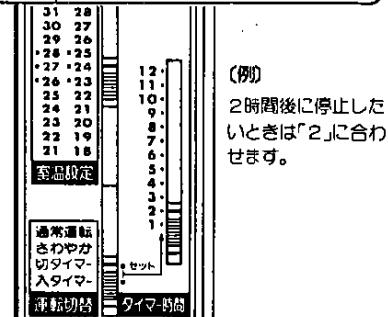


- 4** 運転／停止ボタンはタイマーランプが点灯していないときは押します。(点灯しているときは押す必要がありません)

■ ご使用方法 — 風向調節のしかた

上下の風向調節

上下風向調節板の右側を持って上下に動かすことにより上・下方向の風向調節ができます。

暖房運転時

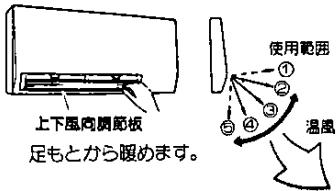


冷房・マイコンドライ運転時



ご注意 冷房運転時に上下風向調節板が「下向き」の範囲にあると吹出口付近に露が付着することがあります。


左右の風向調節

吹出口にある左右風向調節羽根で左右方向の調節ができます。つゆどきなど湿度の高いとき、左右風向調節羽根を大きく左右に曲げて冷房・マイコンドライ運転しますと、吹出口付近に露が付着したり、滴下することがあります。その場合はまっすぐな位置でご使用ください。



■ ご使用方法 — 風量切替のしかた

風量切替つまみは、自動・強・中・弱の4段階に切り替えられます。



● 「自動」の位置にしておくと

空室と設定温度との差		風量
暖房時	設定温度より低い	1℃以上 強
	設定温度より高い	1℃未満 中
冷房時	設定温度より高い	停止
	設定温度より低い	2℃以上 強 1℃以上、2℃未満 中 1℃未満 弱


マイコンドライ時、設定温度+2℃より低い場合は弱・微弱のくり返し運転をしたり、停止したりします。

■ 知っていただきたいこと

● 3分間保護タイマーが付いています。

冷房運転をいつたん停止にしてすぐに再運転しても機械に無理がかかるないように保護装置のはたらきで約3分間は冷房用室外機が運転しないようになっています。


保護装置がはたらいている間室内機は送風運転をしています。約3分後には自動的に設定された運転になります。(なお、暖房運転の場合はすぐに運転を再開します。)

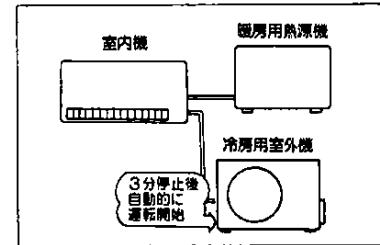

- 冷房運転開始時や停止直後に水が流れるような音がすることがあります。これは内部のガス(冷媒)が流れる音で、機械の故障ではありません。

- エアコンは居住空間の冷房または暖房以外の目的に使用しないでください。

- エアコンを使用することによってお部屋がにおうことがあります。これは壁やじゅうたん、家具、衣類などにしみ込んでいるにおいが出てくるため、機械の異常ではありません。

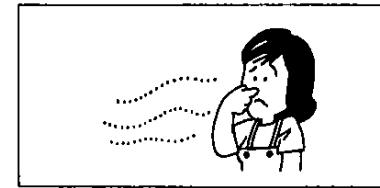

■ 運転条件

エアコンを正しく使っていただくために、つぎの条件で運転してください。
この条件以外の温度で長時間運転されると保護装置がはたらき、運転ができないことがあります。

冷 房 運 転	室外温度…約21℃以上 43℃以下
	室内温度…約21℃以上 32℃以下
	室内湿度…約80%以下
マ イ コ ン ド ラ イ 運 転	室外温度…約15℃以上 43℃以下
	室内温度…約15℃以上 32℃以下
	室内湿度…約80%以下

つゆどきなど湿度の高いとき長時間運転するとエアコンの表面に露がつき、滴下することがあります。


つゆどきなど湿度の高いとき長時間運転するとエアコンの表面に露がつき、滴下することがあります。

■ 知つていただきたいこと

マイコンドライ運転について

冷暖切替つまみを「ドライ」の位置にし運転すると室温の変化により、下図のような運転に切り替わります。

室温が設定温度より2°C以上高いときには冷房運転になり、それ以外のときには室温をあまり下げずに湿度をとるマイコンドライ運転になります。室温が15°C以下に下がったときには運動を停止し、室温を監視する監視運動となります。

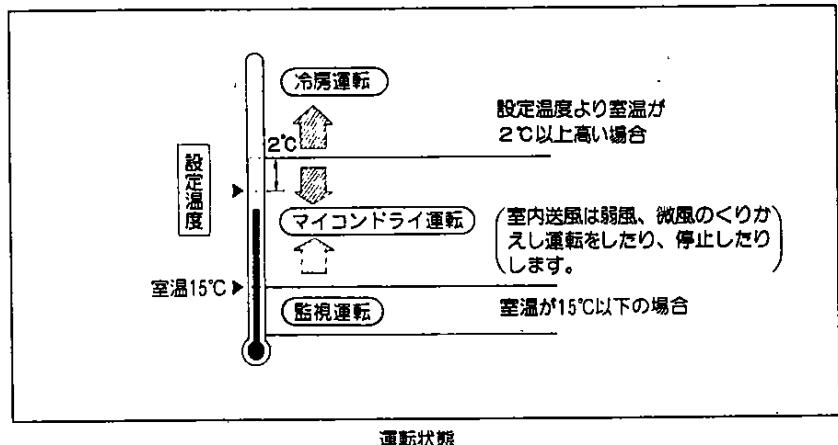

凍結防止運転について


冬期エアコン停止中でも電源（ブレーカー、電源プラグ）を切らないようにしてください。

冬期外気温が0°C以下になりますと熱交換器や温水回路、暖房用熱源機の熱交換器の水が凍結し、熱交換器や配管などが破損することがあります。室内温度が約10°C以下になるとエアコンの停止中は温水しゃ断弁を開いて水を循環させ、温水回路などの破損を防止することができます。しかしエアコン停止中他の暖房装置を使った場合には、外気温が0°C以下であっても室内温度が10°Cを超えていると、温水しゃ断弁は開きません。このため水が循環せず凍結防止を行うことができませんので他の暖房装置を使う場合にはエアコンを暖房運転してください。

■ お手入れのしかた

お手入れの前に

電源プラグを抜く



40°C以上のお湯は使わない

変形したり変色したりすることがあります。



揮発性のものは使わない

ベンジン・シンナー・みがき粉などでふいたり、市販の液状殺虫剤などをかけないでください。製品をいためることができます。



直接水をかけない

電気絶縁が悪くなり、感電するおそれがあります。




シーズン中のお手入れ

エアフィルターの掃除


約2週間に1度掃除してください。

- ①はずしかた
とつてを持って、起こしてから下に引いてください。

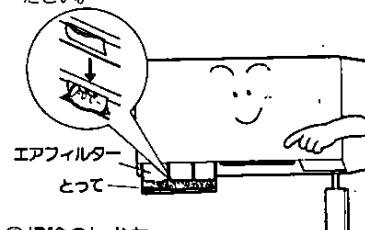

②掃除のしかた


ホコリは掃除機で吸い取るか、水洗いしてください。水洗いしたときは日陰でよく乾かしてください。



その後、エアフィルターをもとのように取り付けます。

外装の掃除

やわらかい布でからぶきしてください。(中性洗剤をふくませた布でふきますと、より効果的です。その後洗剤をふきとってください。)



□ お手入れのしかた


シーズン後には

- 晴れた日に半日ほど送風運転をして内部をよく乾燥させてください。

送風運転のしかた

冷暖切替つまみを冷房にし、室温設定つまみを一番上にして運転すると送風になります。


(室温が30℃をこえますと冷房運転になります)

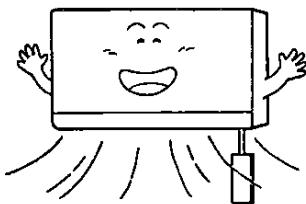

- エアフィルターは掃除してからもとどおりエアコンに取り付けておいてください。
- 冷房用室外機にサービスカバーをかぶせてください。(サービスカバーを付属していない型式は除く)


シーズン始めには

- エアフィルターを必ず取り付けてから運転してください。
取り付けないで運転しますと機械が汚れ故障の原因になります。
- 吸入口、吹出口のまわりに障害物のある場合は取りのぞきます。
障害物があると能力が低下したり、正常な運転ができません。
- 冷房用室外機のサービスカバーを取りはずしてください。(サービスカバーを付属していない型式は除く)
- 据付台などが腐つたりさびたりして、据え付けの強度が弱くなっているか確認してください。
- アース線が断線したり、はずれていないか確認してください。

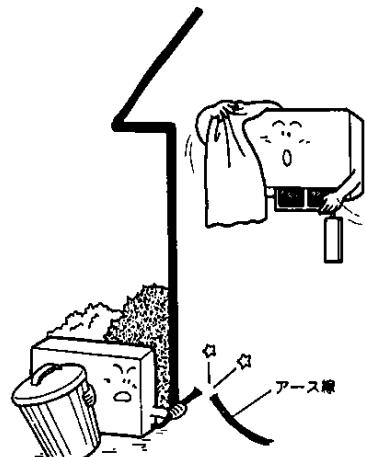


□ 上手なご使用のしかた

室内温度は適温に

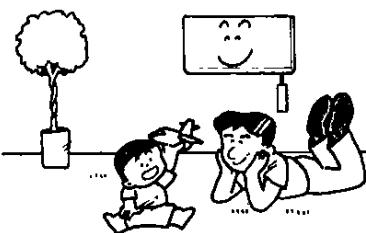


暖めすぎ、冷やしすぎは健康上よくありません。また電気のムダ使いにもなります。

エアフィルターの掃除はこまめに




エアフィルターの目つまりは運転効果が悪くなります。2週間に一度を目やすに掃除してください。

タイマーや、さわやかセーブ運転を有効に




タイマー運転で必要な時間だけ運転するようにしましょう。
また、さわやかセーブ運転で暖めすぎ、冷やしすぎを防止しましょう。

窓にはカーテンやブラインドを

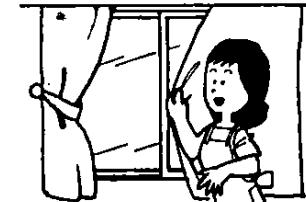


冷房時、直射日光の当たる窓にはカーテンをひくか、ブラインドをおろしてください。

窓や戸の開閉は少なめに

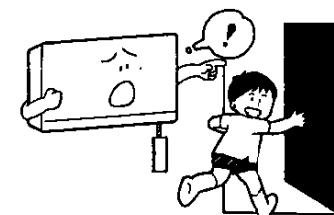

冷房時は外気が入りこみ冷房効果が悪くなります。暖房時は暖気が室外へ逃げ暖房効果が悪くなります。

風向調節を上手に

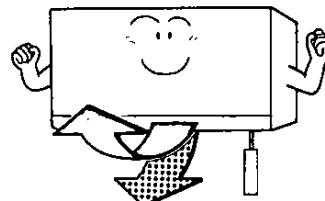

室温のムラが少なくなるように、上下・左右方向の風向きを調節してください。

■ ご使用上のご注意

使用上注意していただきたいこと


1 冷房用室外機 吹出口について	①温風がでますので、冷房用室外機のそばに動植物は置かないでください。 ②袋などをかぶせたり、密閉状態になるようなカバーをしたまま使用しないでください。
2 雷時	激しい雷により、一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜きますと損傷を防止できます。
3 停電時	ご使用中、万一停電したり、誤って電源プラグを抜き運転を停止させてしまったときは、通電後、もう一度運転操作を行ってください。
4 他の目的に使用しないでください。	衣類などの乾燥に使用しないでください。
5 音響機器使用時	ステレオ・ラジオなどを近くで使用すると雑音が入ることがあります。
6 異常時	異常と思われたときはP18、19の「修理を依頼される前に」をご確認のうえ、なお異常のあるときはお買いあげの販売店または大阪ガス支社にご連絡ください。

■ 設置について


据え付けスペースについて

障害物との距離は下図のように取って据え付けられているか確認してください。


室内機

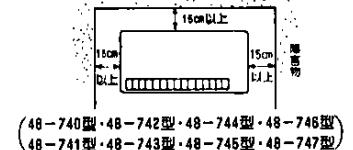


(04-299型・04-291型)
(04-292型) 吹出風内に障害物を置かないでください。



冷房用室外機

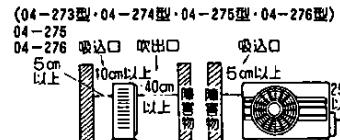

(04-293型・04-277型・04-278型) 04-293型は除く

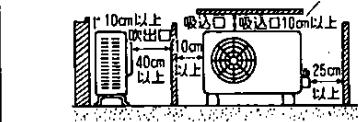

据付場所について

- 可燃性ガスの漏れるおそれのあるところには据え付けないでください。
- 工場、海浜地区、温泉地帯など特殊なところでご使用になりますと、腐食などにより故障の原因になることがあります。
- 除湿水の処理がしやすく、隣家などに迷惑のかからないところに据え付けてください。
- 高温になるものをエアコンの近くに置かないでください。
- 騒音にもご配慮を
- 据え付けにあたっては、エアコンの重量にじゅうぶん耐える場所で騒音や振動が増大しないよう場所をお選びください。
- エアコンの室外吹出口からの温風や騒音が隣家の迷惑にならないような場所をお選びください。
- エアコンの室外吹出口の近くに物を置きますと、能力低下や騒音増大のもとになりますので吹出口付近には障害物を置かないでください。
- エアコンをご使用中に異常音のする場合などは、お買いあげの販売店にご相談ください。

■ 設置について

電気配線について

- 電源は専用回路をご使用ください。
他の電気製品と併用しますと、ブレーカーやヒューズが切れことがあります。
- 万一の感電事故防止のためアースを取り付けてください。
アース線はアース用ネジに取り付けてください。
- つぎのようなところにはアース線を接続しないでください。
水道管
プラスチック部分がありアースの役目をしません。

ガス管

ガス漏れ等の原因となり危険です。

電話線のアース、避雷針

落雷のとき大きな電流が流れ危険です。

●漏電しや断器について


据付場所によっては感電防止のため、漏電しゃ断器の取り付けが法規によって義務づけられています。

●正しいアンペアのヒューズをご使用ください。

ヒューズのかわりに針金、銅線などを使用しないでください。故障や、火災の原因になります。

■ 修理を依頼される前に

つぎのことをお調べください。

症 状	原 因
<p>もう一度お調べください。</p> <p>運転しないとき</p> 	<ul style="list-style-type: none">●停電ではありませんか。●電源プラグがコンセントからははずれていませんか。●ブレーカーが切れていませんか。●「入タイマー」運転になつていませんか。●室温設定つまみの位置は適正ですか。
<p>よく冷えないとき</p> 	<ul style="list-style-type: none">●室温設定つまみの位置は適正ですか。●リモコンの取付場所は適正ですか。●冷房運転時、室内に熱源が増えたり、在室人員が多くすぎるのではないか。●窓や戸が開いていませんか。●エアフィルターが汚れていませんか。●冷房運転時、直射日光が室内に差し込んでいませんか。


以上のことをお調べいただき、それでもなお異常のあるとき、あるいは万一故障などが発生した場合はすぐに運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いてお買いあげの販売店に修理を依頼してください。

□修理を依頼される前に

つぎのような現象は故障ではありません。

現象	説明
冷房時	運転を開始するときや、室温調節器が作動し、運転を再開したとき「シュー」と音がする。
	冷風吹出口から霧を出す。
	冷風吹出口の回りに水(ドレン)がつく。

つぎのような場合は直ちに運転を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてお買いあげの販売店へご連絡ください。(暖房をご使用の場合はガス元せんを「閉」してください。)

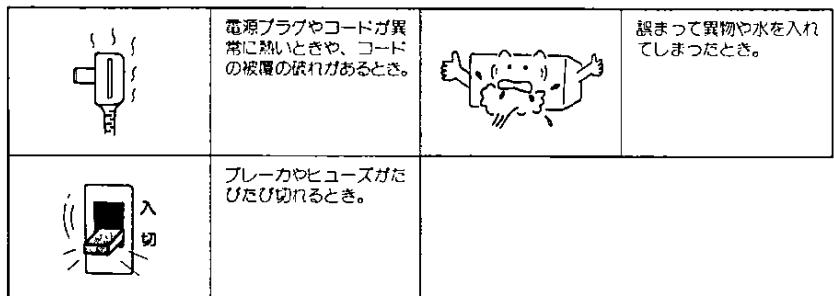

□アフターサービス

保証書について

この商品には、保証書がついています。お買いあげの販売店で所定事項を記入してお渡しますから、記載事項をお確かめのうえ、大切に保存してください。

保証期間…お買いあげの日から2年間、ただし密閉機械部分については3年間です。

詳しくは保証書をよくお読みください。

補修部品の保有期間にについて

エアコンの補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後10年です。

●性能部品とは製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理サービスについて

お買いあげの販売店に修理を依頼してください。依頼されるときには、つぎのことをお知らせください。

- エアコンの型名
器具本体銘板に記載しています。
- 故障の状況
- おとこ、お名前、電話番号、道順
- 保証期間経過後の修理

お買いあげの販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

●転居されるとき

お買いあげの販売店にご相談ください。
またご贈答品などでお買いあげの販売店が不明の場合はもよりの大坂ガス支社にご相談ください。

●移設されるとき

専門の技術が必要ですので、必ずお買いあげの販売店にご相談ください。なおこの場合は実費が必要です。

●ご不明の場合は

修理サービスについてご不明の場合は、その他お困りの場合は、お買いあげの販売店またはもよりの大坂ガス支社にご相談ください。

点検整備

ご使用状態によっても変わりますが、エアコンを数シーズンご使用になりますと、内部が汚れ、能力が低下することがあります。


通常のお手入れとは別に点検整備をおすすめします。

点検整備はお買いあげの販売店にご相談ください。なお、この場合は実費が必要です。




■ ガスシステムエアコンのシステム概要

室内機 (48-740型、48-742型)
(48-741型、48-743型)

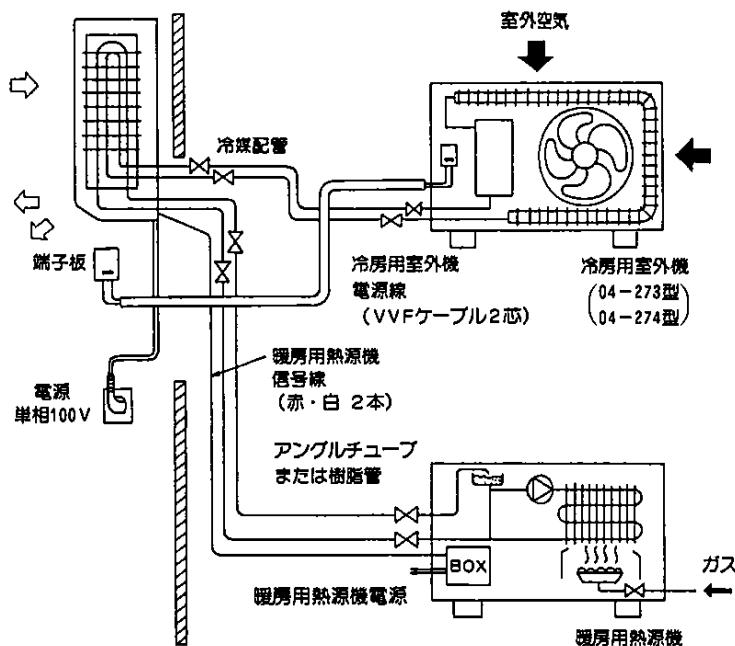

■ ガスシステムエアコンのシステム概要


室内機 (48-744型、48-746型)
(48-745型、48-747型)

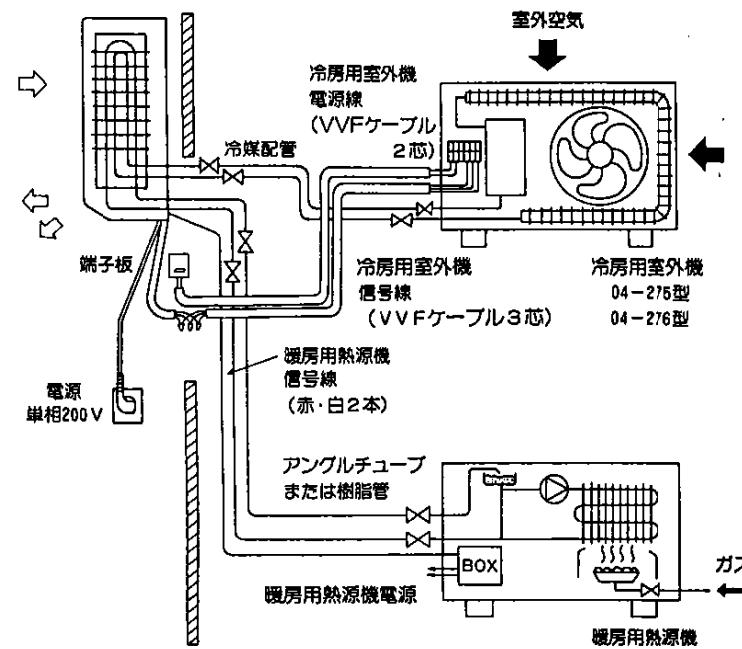

■ 外形寸法図・仕様

室内機

48-740型、48-742型
48-741型、48-743型

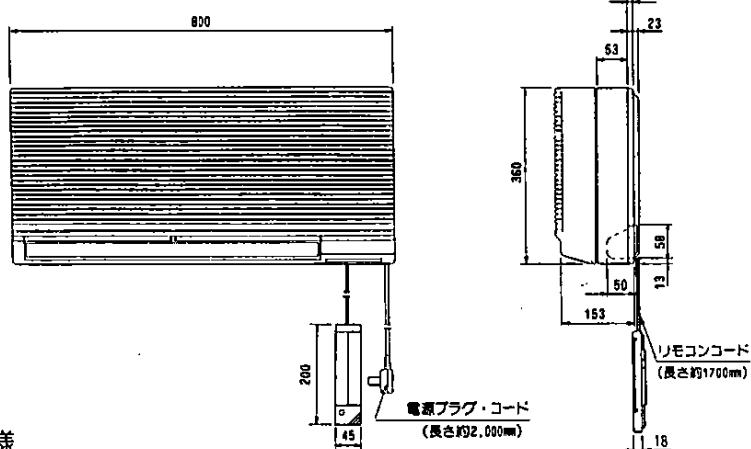


仕様

型式		48-740型・48-741型	48-742型・48-743型
種類	壁掛型(セパレート型)		
機能	冷暖兼用		
冷暖房標準居室		冷房 6畳~9畳 暖房 6畳~10畳	冷房 7畳~11畳 暖房 8畳~12畳
電源	単相100V 60Hz		
冷房消費電力 W	20	35	
運転電流 A	0.22	0.38	
暖房消費電力 W	24	39	
運転電流 A	0.26	0.42	
冷房能力 kW	2.0	2.5	
暖房能力 kcal/h	2,400 (1.5ℓ/min 60deg)	3,000 (1.5ℓ/min 60deg)	
風量 m³/min	7.2	7.4	
除湿量 ℓ/h	1.2	1.4	
騒音 dB	38	39	
高さ mm	360		
幅 mm	800		
奥行き mm	163		
製品質量 kg	10	10	
付属品	たて棧(2)、ウォールキヤップ(2)		

■ 外形寸法図・仕様

冷房用室外機

04-273型、04-274型

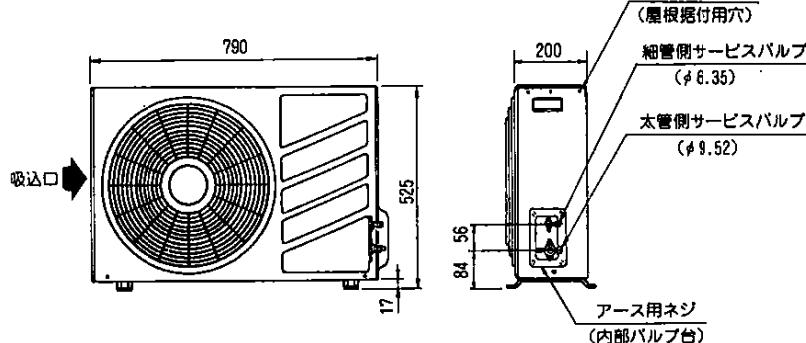


仕様

型式		04-273型	04-274型
種類	セパレート型		
機能	冷房専用		
電源	単相100V 60Hz		
消費電力 W	580	765	
運転電流 A	5.8	7.7	
始動電流 A	27	34	
効率 %	100	99	
高さ mm	525		
幅 mm	790		
奥行き mm	200+20(吹出口)		
騒音 dB	42	43	
製品質量 kg	26	27.5	
付属品	サービスカバー(1)		

■ 外形寸法図・仕様

冷房用室外機

04-294型, 04-295型

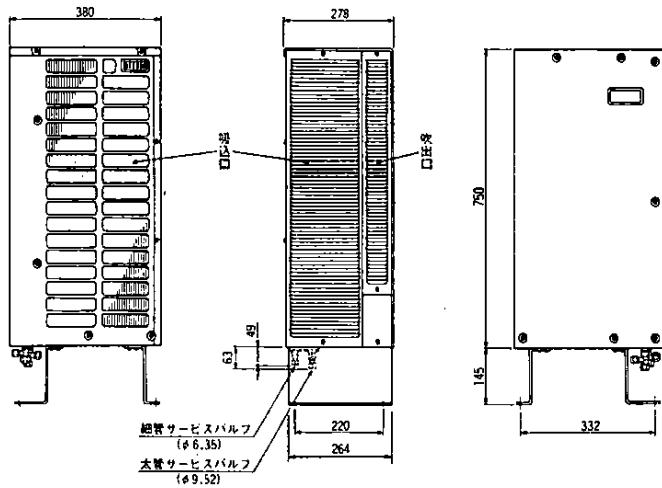


仕 様

型 種 機	式 類 機 種	04-294型	04-295型
電 氣 特 性	セパレート型		
電 氣 特 性	冷房専用		
電 氣 特 性	単相100V 60Hz		
電 氣 特 性	消費電力 W	615	855
電 氣 特 性	運転電流 A	6.2	8.6
電 氣 特 性	始動電流 A	27	34
電 氣 特 性	効率 %	100	99
外 形 寸 法	高さ mm	750 + 145 (脚)	
外 形 寸 法	幅 mm	278	
外 形 寸 法	奥行き mm	380	
騒 音	dB	49	52
製 品 付	品質量 kg	31	32

■ 外形寸法図・仕様

冷房用室外機

04-299型, 04-291型, 04-292型

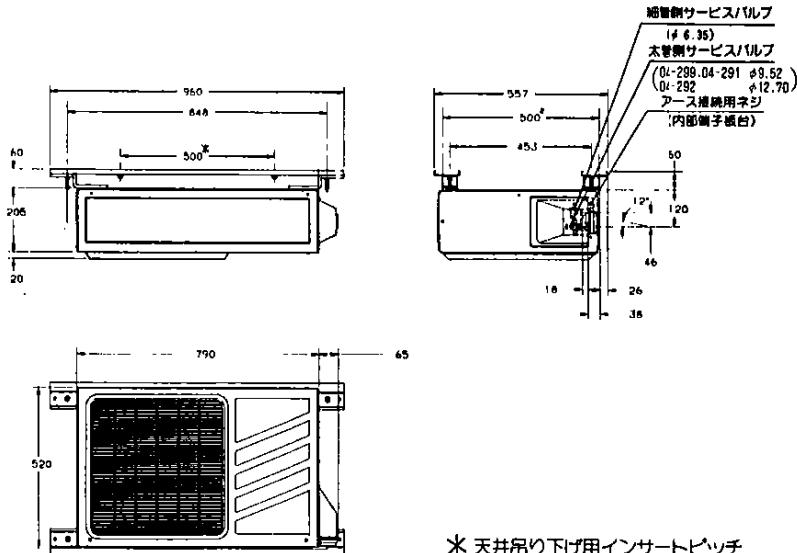

* 天井吊り下げ用インサートビッチ


仕 様

型 種 機	式 類 機 種	04-299型	04-291型	04-292型
電 氣 特 性	セパレート型			
電 氣 特 性	冷房専用			
電 氣 特 性	単相100V 60Hz			
電 氣 特 性	消費電力 W	605	765	1,550
電 氣 特 性	運転電流 A	6.1	7.7	7.8
電 氣 特 性	始動電流 A	27	34	33
電 氣 特 性	効率 %	99	99	99
外 形 寸 法	高さ mm	205 + 20 (吹出口)		
外 形 寸 法	幅 mm	790 + 65 (ハーレンカバー)		
外 形 寸 法	奥行き mm	520		
騒 音	dB	45	46	50
製 品 付	品質量 kg	34	35	42

■ 外形寸法図・仕様

室内機

48-744型、48-746型
48-745型、48-747型

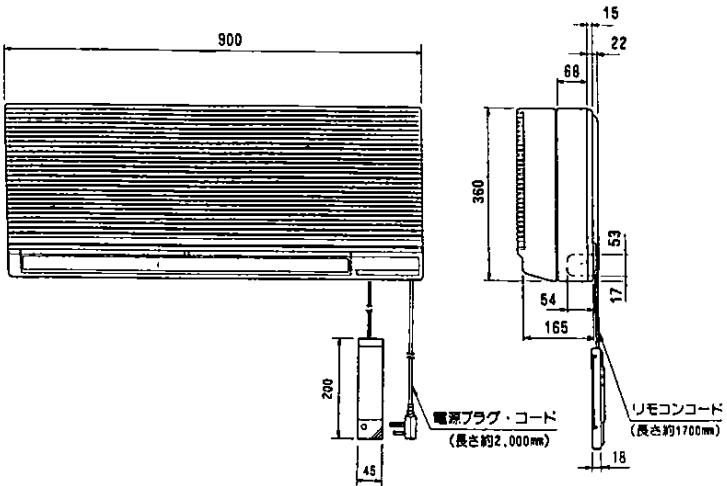


仕 様

型 式		48-744型、48-745型	48-746型、48-747型
種 類	機 能	壁掛型(セパレート型)	
冷暖房標準適室			
電 源	冷 房 標 準 適 室	冷房11畳～17畳、暖房10畳～16畳	冷房14畳～22畳、暖房12畳～18畳
		単相200V 60Hz	
電 气 特 性	冷 房 消 費 電 力 W	40	40
	冷 房 運 転 電 流 A	0.20	0.20
	暖 房 消 費 電 力 W	44	44
	暖 房 運 転 電 流 A	0.22	0.22
性 能	冷 房 能 力 kW	4.0	5.0
	暖 房 能 力 kcal/h	3,900 (2.0ℓ/min60deg)	4,500 (2.5ℓ/min60deg)
風 量	m³/min	10.0	10.4
能 力	除 湿 量 ℓ/h	2.0	2.75
	騒 音 dB	45	46
外 形 尺 法	高 さ mm	360	
	幅 mm	900	
	奥 行 mm	165	
製 品 質 量 kg		14	
付 属 品	たて棊(2)、ウォールキャップ(2)		

■ 外形寸法図・仕様

冷房用室外機

04-275型

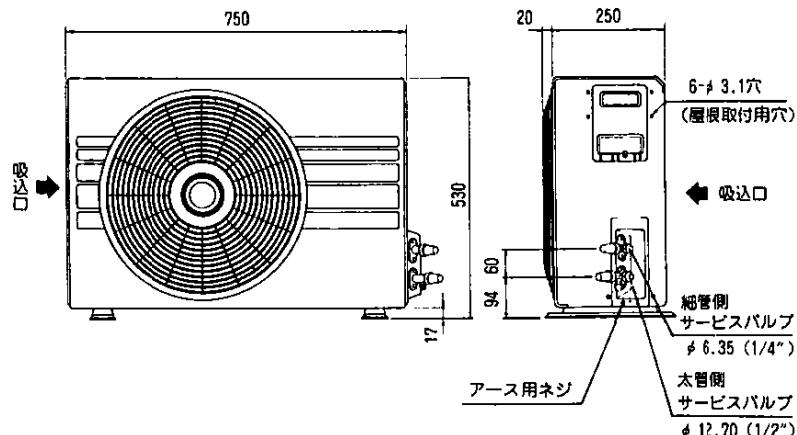


仕 様

型 式	電 源	04-275型
種 類	機 能	セパレート型
電 源		
電 气 特 性	消 費 電 力 W	1,490
	運 転 電 流 A	7.5
	始 動 電 流 A	33
力 率 %		99
外 形 尺 法	高 さ mm	530
	幅 mm	750
	奥 行 mm	250 + 20 (吹出口)
製 品 質 量 kg	騒 音 dB	49
付 属 品		36
		サービスカバー(1)

■ 外形寸法図・仕様

冷房用室外機

04-276型

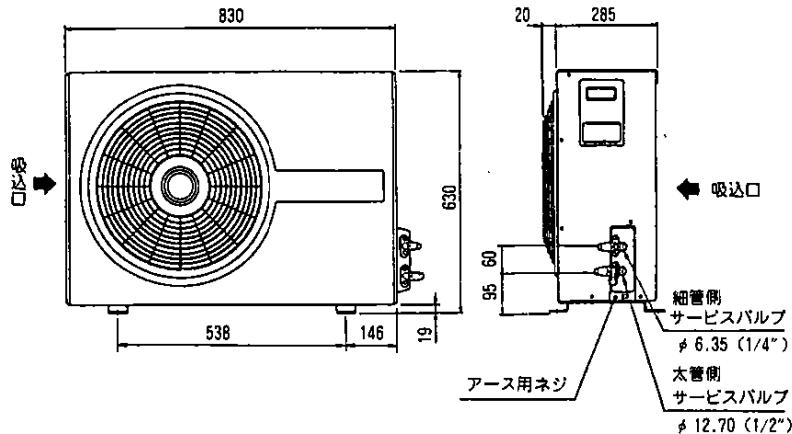


仕様

型式		04-276型	
種類	セパレート型	機能	冷房専用
電源		単相200V 60Hz	
消費電力 W	1,990		
運転電流 A	10.1		
始動電流 A	41		
効率 %	99		
高さ mm	630		
幅 mm	830		
奥行き mm	285 + 20 (吹出口)		
騒音 dB	50		
製品質量 kg	51		
付属品	サービスカバー(1)		

■ 外形寸法図・仕様

冷房用室外機

(2室マルチ型) 04-296型

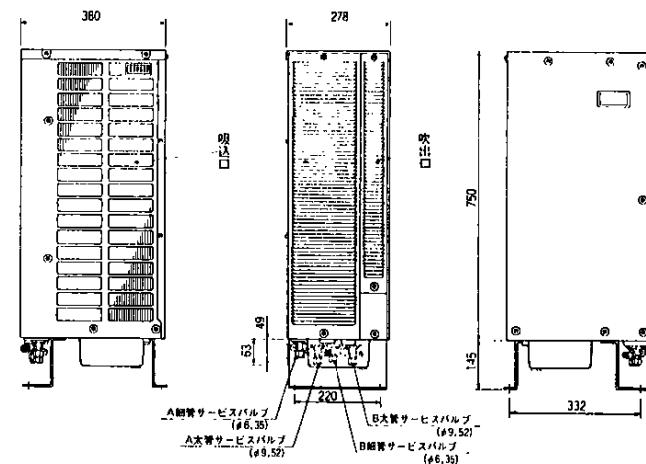


仕様

型 種 機 電 組	式 類 能 源	04-296型	
		セパレート型	冷房専用
合 わ せ 室 内 機	式 類 能 源	2.0クラス	2.5クラス
1 台	冷房能力 kW	2.2	2.5
運 転 性 能	消費電力 W	900	910
の の 場 合	運転電流 A	9.1	9.2
力 率 始 動 電 流	%	99	99
2 台	冷房能力 kW	1.6×2	
運 転 性 能	消費電力 W	1,020	
の の 場 合	運転電流 A	10.3	
力 率 始 動 電 流	%	99	
外 形 寸 法	高さ mm	380	
幅 mm	750+145(脚)	278	
奥行き mm	380	380	
騒音 dB	52	52	
製 品 質 量	kg	36	
付 属 品	kg	—	

□ 外形寸法図・仕様

冷房用室外機 (2室マルチ型) 04-293型

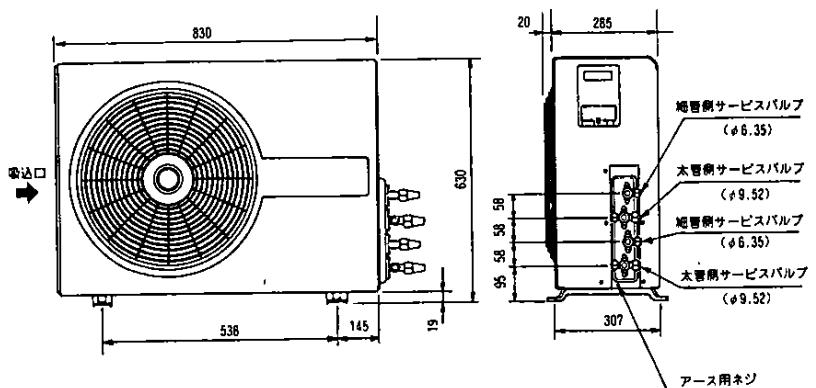


仕 様

型式		04-293型			
種類	セパレート型				
機能	冷房専用				
電源	単相200V 60Hz				
組合せ室内機	2.0クラス	2.5クラス			
1台	冷房能力 kW	2.2×1	2.5×1		
運転消費電力 W		780	800		
の運転電流 A		3.9	4.0		
場合力率 %		100	100		
2台	冷房能力 kW	2.2×2	2.5×2		
運転消費電力 W		1,600			
の運転電流 A		8.0			
場合力率 %		100			
始動電流 A		23×2			
外形寸法	高さ mm	630			
幅 mm		830			
奥行 mm		285+20(吹出口)			
騒音 dB		50			
製品質量 kg		59			
付属品	サービスカバー(1)				

□ 外形寸法図・仕様

冷房用室外機 (2室マルチ型) 04-277型

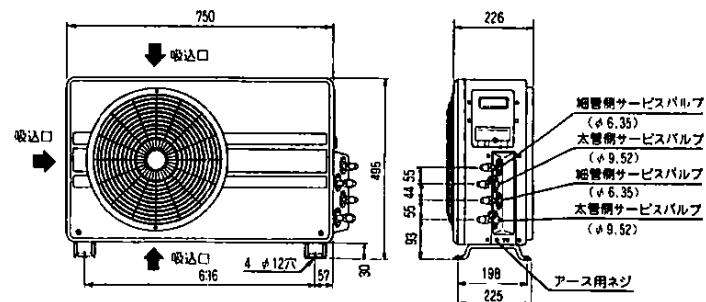


仕 様

型式		04-277型			
種類	セパレート型				
機能	冷房専用				
電源	単相100V 60Hz				
組合せ室内機	2.0クラス	2.5クラス			
1台	冷房能力 kW	2.2×1	2.5×1		
運転消費電力 W		870	880		
の運転電流 A		8.7	8.8		
場合力率 %		100	100		
2台運転の場合	冷房能力 kW	1.6×2	1.6×2		
回2クラス	消費電力 W	950	960		
の運転電流 A		9.5	9.6		
場合力率 %		100	100		
異2クラス	冷房能力 kW	1.6×1	1.6×1		
の運転電流 A		960			
場合力率 %		9.6			
始動電流 A		100			
外形寸法	高さ mm	495			
幅 mm		750			
奥行 mm		226+20(吹出口)			
騒音 dB		44			
製品質量 kg		35			
付属品	サービスカバー(1), エアバージ用サービス缶(1)				

■ 外形寸法図・仕様

冷房用室外機

(3室マルチ型) 04-278型

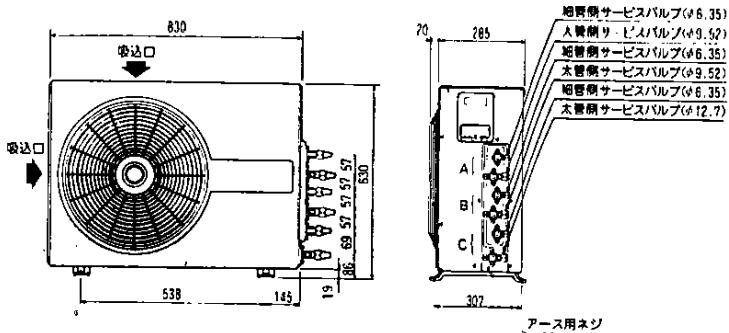

仕 様

型 式		04-278型		
種 類		セパレート型		
機 能		冷房専用		
電 源		単相200V 60Hz		
1 台 運転	組合せ室内機	2.0クラス	2.5クラス	4.0クラス
	冷房能力 kW	2.2	2.5	4.0
	消費電力 W	960	980	1,490
	運転電流 A	4.8	4.9	7.5
	力 率 %	100	100	99
2 台 運転	組合せ室内機	2.0+2.0クラス	2.0+2.5クラス	2.5+2.5クラス
	冷房能力 kW	1.6×2	1.6×2	1.6×2
	消費電力 W	1,000		2,500
	運転電流 A	5.0		12.6
	力 率 %	100		99
3 台 運転	組合せ室内機	2.0+2.0+4.0クラス	2.0+2.5+4.0クラス	2.5+2.5+4.0クラス
	冷房能力 kW	1.6×2+4.0	1.6×2+4.0	1.6×2+4.0
	消費電力 W	2,540		
	運転電流 A	12.8		
	力 率 %	99		
外 形 尺 法	高さ	830		
	幅	538		
	奥行	830		
騒 音	dB	52		
製 品 質 量	kg	65		
付 属 品		サービスカバー(1)、エアフード用サービス缶(3)		

大阪ガスのお問い合わせ先

本社 ガスピル サービスセンター	大阪市中央区平野町4丁目1-2 電話 大阪 06(202)2221 営541
局 支 社	大阪市西成区玉出東2丁目9番41号 電話 大阪 06(652)0001 営557
北 支 社	大阪市淀川区十三本町3丁目6の35 電話 大阪 06(301)1251 営532
南 部 支 社	堺市住吉橋町2丁目2番19号 電話 堺 0722(38)1131 営590
北 部 支 社	高槻市藤の里町3-9-6 電話 高槻 0726(71)0361 営569
阪 神 支 社	西宮市和上町4番11号 電話 西宮 0798(28)3101 営662
東 部 支 社	東大阪市船尾2丁目3番17号 電話 河内 0729(62)1131 営578
京 関 支 社	枚方市西田宮町16番17号 電話 枚方 0720(41)1251 営573
神 戸 支 社	神戸市中央区相生町5丁目13-10 電話 神戸 078(576)9231 営650
京 都 支 社	京都府中京区烏丸御池通358 電話 京都 075(231)0151 営604
奈 良 支 社	奈良市学園北2丁目4番1号 電話 奈良 0742(44)1111 営631
和 歌 山 支 社	和歌山市本町1丁目5号 電話 和歌山 0734(31)2481 営640
姫 路 支 社	姫路市神屋町4-8 電話 姫路 0792(85)2221 営670
東 播 支 社	加古川市加古川町東津29-1 電話 加古川 0794(21)1801 営675
豐 間 支 社	豊岡市三坂町6-57 電話 豊岡 07962(3)2223 営668
湖 間 支 社	草津市分町荒塚680-1 電話 草津 0775(62)5311 営525
鹿 岐 支 社	鹿児島市大東町12番11号 電話 鹿児島 0749(22)3131 営522
(長 浜 営 業 所)	長浜市南長浜町3番4号 電話 長浜 0749(62)7171 営526

その他当社サービスステーション、およびサービスショップ

大阪ガス株式会社